
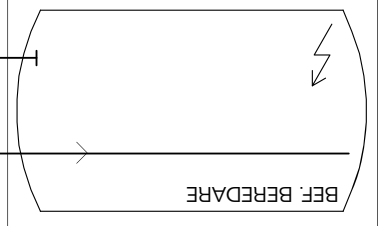


SOLFÄNGARE

RADIATORER

FÖRKLARINGAR

1. AVLUFVARE (MÖJLIG)
2. GIVARE SOL (T1)
3. Cirkulationspump radiator
4. Bivalent shunt
5. AVLUFVARE
6. LADDNING PELLETS / DOCKNING
7. TERMOMETER
8. GIVARE SOL (T2)
9. RADIATOR SEKUNDÄR / LADDNING SOL / DOCKNING
10. ELPATRON
11. RADIATOR PRIMÄR / LADDNING SOL / DOCKNING
12. TERMOMETER
13. BYGLING SLINGA
14. MÖJLIG GIVARE
15. RETUR RADIATOR / DOCKNING
16. GIVARE SOL (T3)
17. TERMOMETER
18. RETUR SOL / DOCKNING
19. AVTAPPNING
20. VARMVATTEN UT
21. KALLVATTEN IN
22. VÄXLARE SOL
23. EXPANSIONSKÄRL SOL MED SÄKERHETSGRUPP 6 BAR
24. Cirkulationspumpsek. SIDA SOL
25. EXPANSIONSKÄRL MED SÄKERHETSGRUPP 1,5 BAR
26. Blandningsventil
27. Blandningsventil
28. Blandningsventil

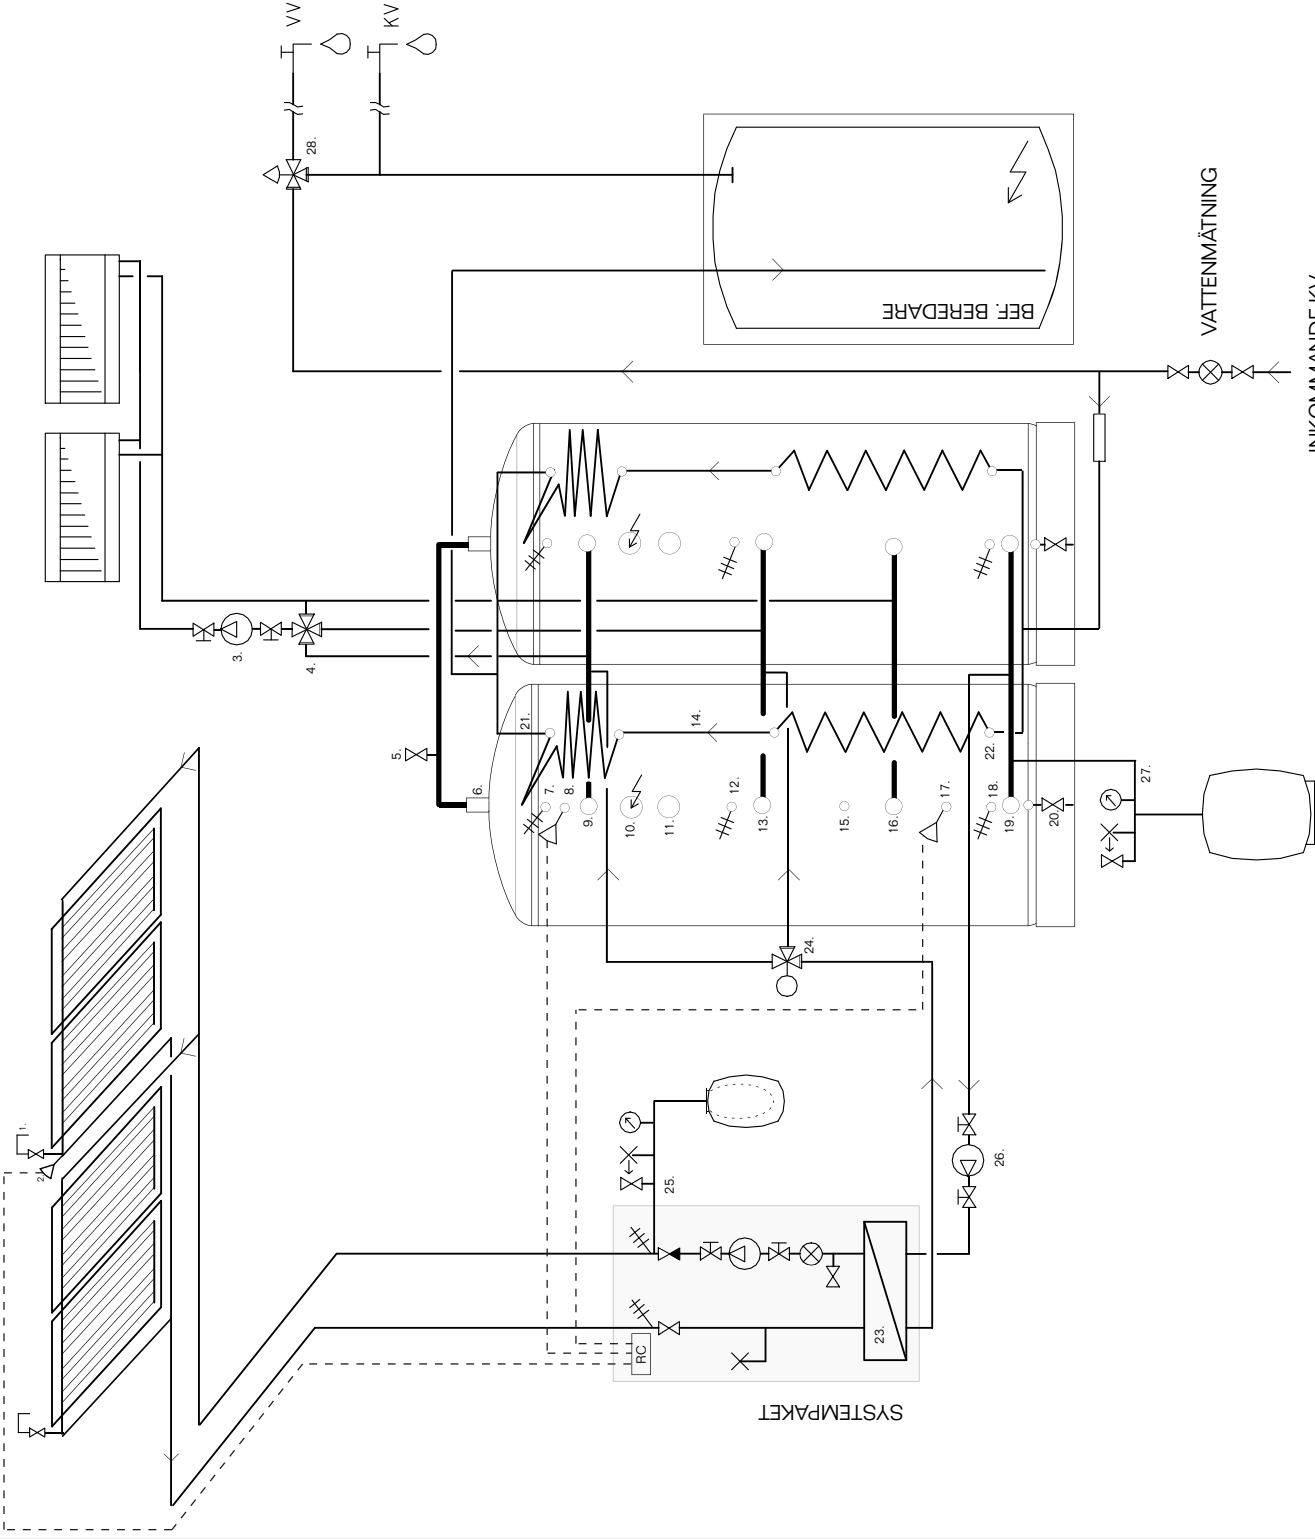

EFFECTA AB
 Västra Råglöfsvägen 21 • 43466 Kungälv
 Tel: 0300-22320 • Fax: 0300-22995
 E-post: info@effecta.se • www.effecta.se

UPPRISNING	BIT AD PV	HANDEL ÅRSGÅRE
	EA	
DATUM	ÄNDRING	
012.12.03		
PRINCIPSCHEMA AKKUMULATOR MED SOLVÄRME OCH VV BEREDARE		
SKALA	NUMMER	BET
	V50-05-44	