


EFFECTA VAC

RADIATORER

FÖRKLARINGAR

1. AVLUFTARE SOL
2. GIVARE SOL (T1) / GIVARE START LADDNING PELLETS
3. CIRCULATIONSPUMP RADIATOR
4. BIVALENT SHUNT
5. AVLUFTARE
6. LADDNING EXTERN VÄRMEKÄLLA
7. TERMOMETER
8. GIVARE SOL (T2)
9. RADIATOR SEKUNDÄR
10. ELPATRON SPETS VÄRMVATTEN
11. ELPATRON
12. TERMOMETER
13. FRÄMLEDNING RADIATOR PRIMÄR
14. MÖJLIG GIVARE
15. RETUR RADIATOR
16. GIVARE SOL (T3)
17. TERMOMETER
18. RETUR EXTERN LADDNING
19. AVTAPPNINGSKRÄN
20. VÄRMVATTEN UT
21. BYGLAS 22
22. BYGLAS 21
23. KALLVATTEN IN
24. REGLERCENTRAL
25. EXPANSIONSKÄRL MED SÄKERHETSGRUPP
26. VÄXELVENTIL
27. VÄXLARE MOT POOL FÖR KLORERAT VATTEN
28. AVSTÄNGNINGSVENTIL MED MOTOR
29. BEFINTLIG PUMP POOLKRETS
30. FILTER
31. BEFINTLIG ELVÄRMARE FÖR SPETS
32. EXPANSIONSKÄRL MED SÄKERHETSGRUPP
33. BLANDNINGSVENTIL

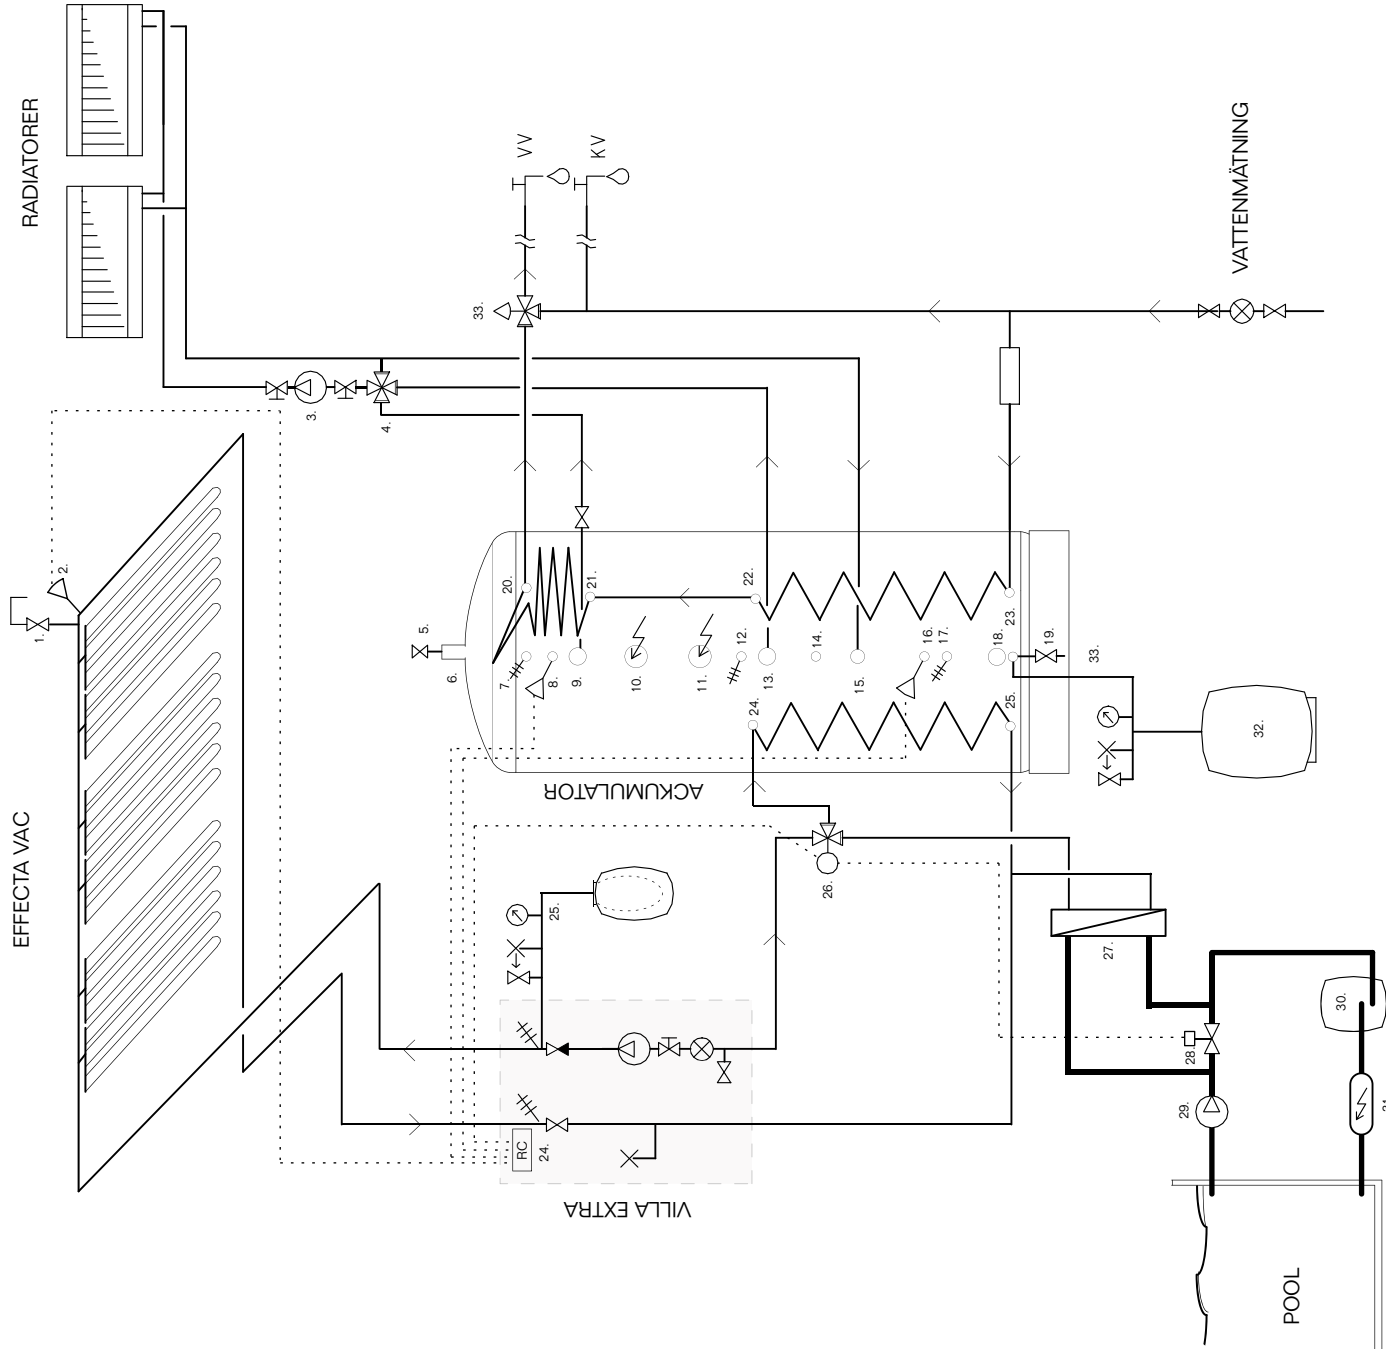

**EFFECTA AB**  
 Västra Rågdalavägen 21 - 43486 Kungälv  
 Tel: 0300-22320 - Fax: 0300-22395  
 E-post: info@effecta.se - www.effecta.se

UPPRÄG NR	BYGG AV	HANDELSGEGARE
DA TID	ANSVARIG	
012-05-28		

<b>PRINCIPSCHEMA AKKUMULATOR MED SOLVÄRME MOT POOL</b>	
SKALA	NUMMER
	V50-05-64
	BET