


EFFECTA VAC

GOLVÄRME

FÖRKLARINGAR

1. AVLUFTARE SOL
2. GIVARE SOL (T1) / GIVARE START LADDNING PELLETS
3. CIRKULATIONSPUMP RADIATOR
4. BIVALENT SHUNT
5. AVLUFTARE
6. LADDNING / AVLUFTNING
7. TERMOMETER
8. GIVARE SOL (T2)
9.
10. ELPATRON SPETS VÄRMVATTEN
11. LADDNING VÄRMEPUMP / RADIATOR SEKUNDÄR
12. ELPATRON SPETS VÄRME
13. TERMOMETER
14. FRAMLEDNING RADIATOR PRIMÄR / LADDNING SOL LÅG
15. GIVARE EXTERN LADDNING
16. RETUR RADIATOR
17. GIVARE SOL (T3)
18. TERMOMETER
19. FRAMLEDNING SOLVÄRME
20. VÄRMVATTEN UT
21. BYGLAS 22
22. BYGLAS 21
23. KALLVATTEN IN
24. EXPANSION MED SÄKERHETSGRUPP
25. EXPANSIONSKÄRL SOL MED SÄKERHETSGRUPP
26. CIRKULATIONSPUMP SOL
27. AVTAPPNING
28. SÄKERHETSVENTIL
29. UTGÅENDE FRÅN VP
30. BLANDNINGSENTIL
31. STOPP RETURTEMP VP
32. RETUR VP

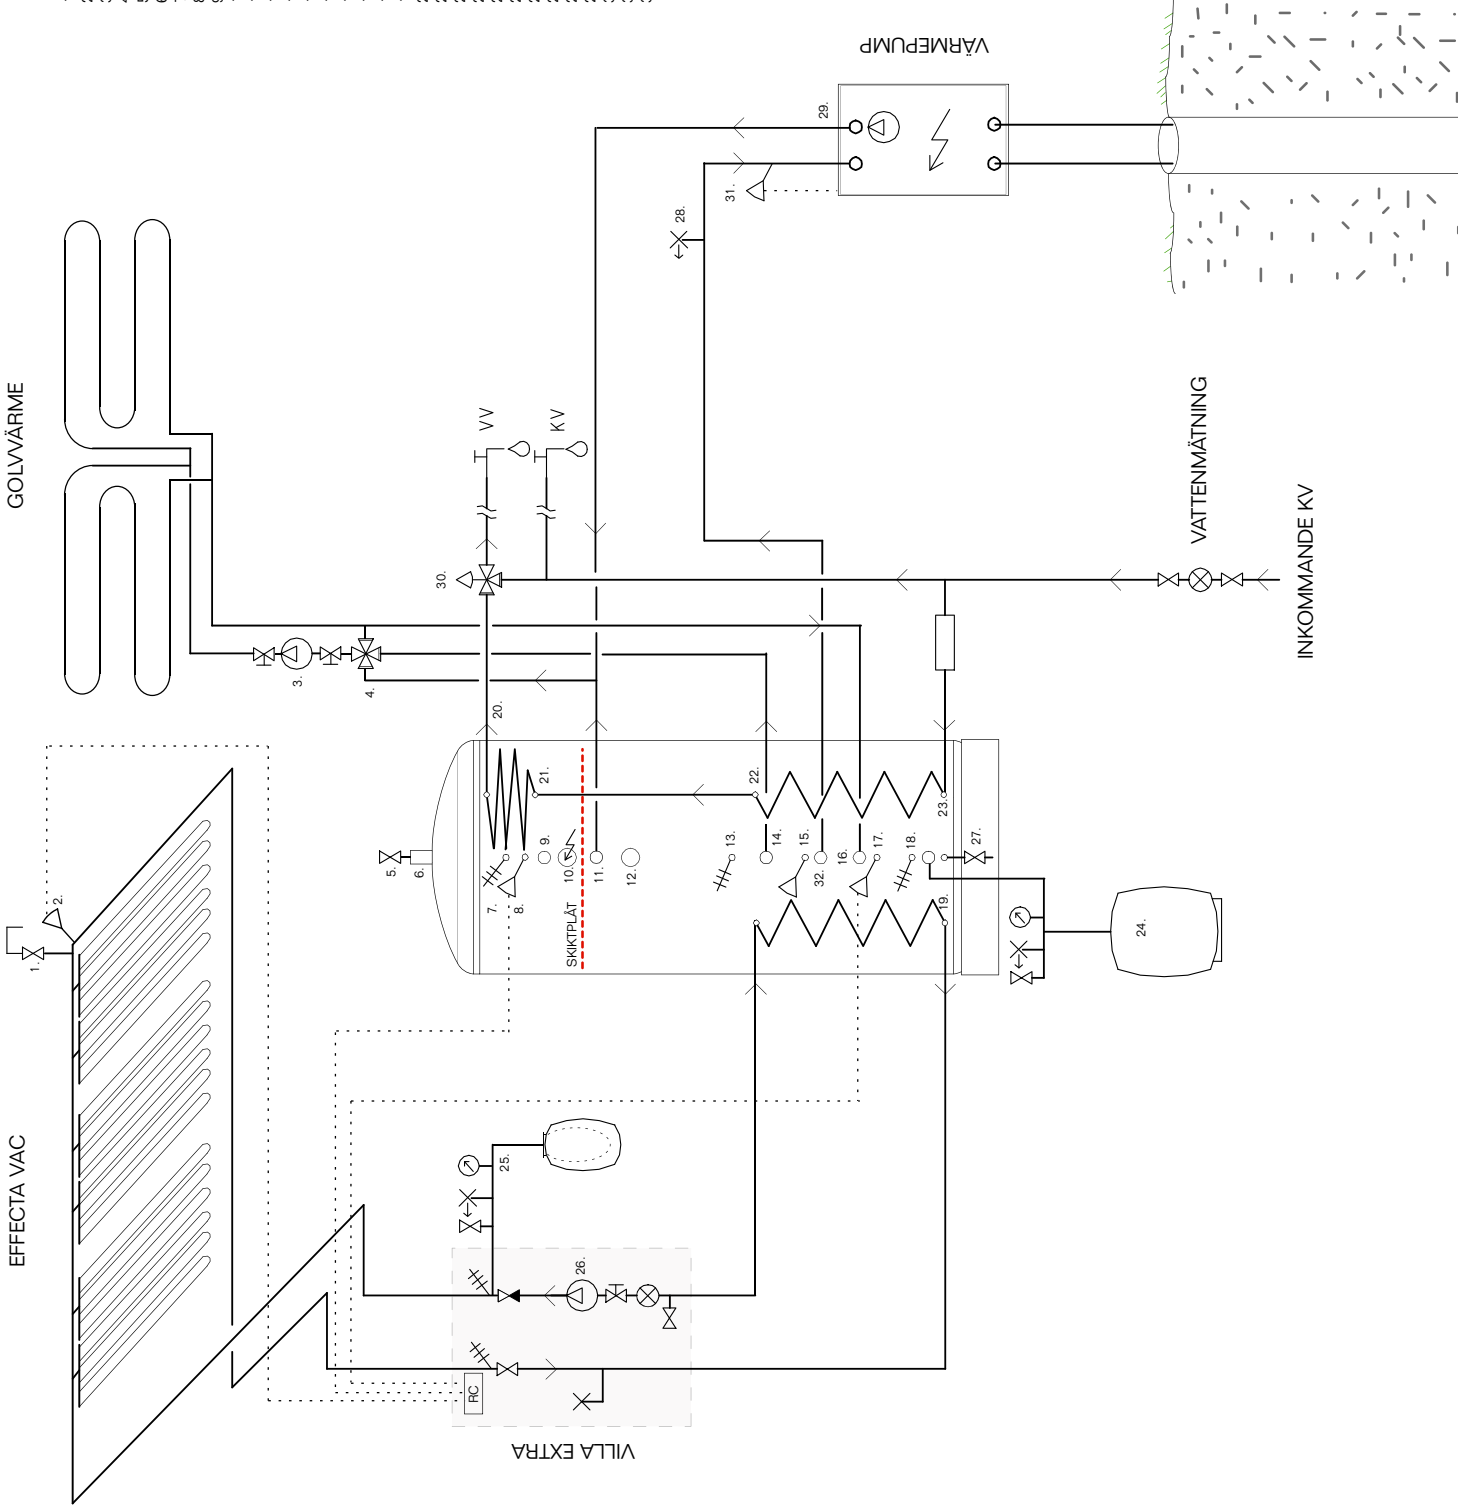

VÄRMEPUMP



EFFECTA AB

Västra Bygglövsögen 21 • 43486 Kungälv
 Tel: 0300-22320 • Fax: 0300-22395
 E-post: info@effecta.se • www.effecta.se

UPPRAG NR

RIAD AV

E.A

ANSVARIG

HÄNLAGGARE

DATUM

012-12-03

**FÖRSLAGSHANDLING:
 AKKUMULATOR MED SOLVÄRME OCH
 VÄRMEPUMP.**

SKALA

NUMMER

V50-06.03

BET

INKOMMANDE KV

VATTENMÄTNING